

# Aplicação para Gestão dos Planos de Atuação

Online através da página web da SIPRP  
([www.siprp.com](http://www.siprp.com))

Guia do Utilizador

## INTRODUÇÃO

A Aplicação para a Gestão dos Planos de Atuação é uma ferramenta desenvolvida pela SIPRP para utilização através da sua página da internet e tem como objetivo agilizar e promover o preenchimento dos documentos que aglutinam as ações a tomar tendo em conta as não conformidades indicadas no Relatório de Avaliação de Riscos Laborais, realizado com base nas auditorias efetuadas a cada estabelecimento Auchan em Portugal.

Como resultado da avaliação de riscos, a SIPRP emite (em formato .pdf) o relatório de avaliação de riscos e o plano de atuação. Este último, simultaneamente ao envio em formato .pdf por correio eletrónico, fica disponível na plataforma da página da SIPRP na internet.

Este Guia do Utilizador pretende esclarecer dúvidas que poderão surgir durante o preenchimento, mas será sempre importante que nos dêem a conhecer as dificuldades ou limitações que o mesmo poderá ter, uma vez que se trata de uma aplicação inovadora e desenvolvida especificamente tendo em conta a realidade e as necessidades do Auchan. Já sabe que toda a equipa da SIPRP está disponível e empenhada em ajudá-lo(a).

Bom trabalho,

A equipa da SIPRP

## INTRODUÇÃO

O preenchimento do plano de atuação online (na plataforma eletrónica) possui 3 fases:

### **Fase 1: Preenchimento pela SIPRP**

Quando o plano de atuação fica disponível na plataforma já se encontra preenchido com os dados da SIPRP (com informação relativa a posto de trabalho, risco, valor e medidas de prevenção).

### **Fase 2: Preenchimento pela CPH**

Uma vez na plataforma, o plano de Atuação tem de ser preenchido pelos seguintes intervenientes, e pela seguinte ordem:

1. Responsável de Segurança da loja ou responsável de Segurança do Pão de Açúcar (esta fase decorre durante 30 dias);
2. Diretor da loja: indica o seu parecer e procede à validação. Caso não concorde com o conteúdo, poderá devolver o plano à fase anterior (esta fase decorre durante 15 dias);
3. Diretor Nacional de Segurança: indica o seu parecer e procede à validação. Caso não concorde com o conteúdo, poderá devolver o plano à fase anterior ou ao responsável de Segurança ou responsável de Segurança do Pão de Açúcar (esta fase decorre durante 15 dias).

Todos os intervenientes são alertados sobre as passagens de fase através da receção de mensagem eletrónica automática.

### **Fase 3: Verificação do plano de Atuação pela SIPRP**

A verificação por parte da SIPRP é realizada presencialmente nas instalações do estabelecimento e resulta no fecho do processo.

O plano de atuação passa para a fase de verificação após todo o procedimento anteriormente descrito ser concluído, ou se após os prazos estipulados o plano for expirado pela SIPRP.

Apenas após o preenchimento de todas as fases, o processo da avaliação de riscos fica concluído e disponível para consulta e impressão (para cada interveniente no processo) no site da SIPRP na plataforma relativa aos planos de atuação

The screenshot shows the SIPRP website homepage. At the top left is the SIPRP logo with the text 'SIPRP Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais'. To the right are flags for Portugal, Spain, and the UK, and a language selection 'A A A'. Below the header is a navigation menu with items: 'a SIPRP', 'Serviços', 'Prémios', 'Notícias', 'Parceiros', 'Links', 'Área de Clientes' (with a lock icon), and 'Pesquisar' (with a magnifying glass icon). The main content area features a 'Últimas Notícias' section with a blue background. The text in this section reads: 'A SIPRP foi admitida como associada do GRACE - Grupo de Reflexão e Apoio à Cidadania Empresarial desde o passado dia 1 de Dezembro de 2011. Com esta adesão, e tendo em conta a conjuntura actual, a SIPRP pretende envolver-se ainda mais em projectos que permitam a melhoria das condições de vida de populações mais carenciadas, tendo em conta as preocupações sociais, culturais e ambientais que regulam a nossa relação diária com Colaboradores, Parceiros e Clientes. ...'. Below this is a 'Read more' link and a series of five dots. Further down, there are three paragraphs of text: 'A SIPRP - Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais é uma empresa de origem espanhola, que iniciou a sua actividade comercial em 2004 com a finalidade de oferecer as respostas adequadas para uma gestão eficaz dos serviços de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho (SHST) junto dos seus Clientes.', 'A SIPRP aposta fortemente na inovação e é já uma empresa de referência no sector, assentando a sua actuação no rigor, seriedade e em compromissos sólidos com os seus Clientes e suas necessidades.', and 'Porque a prevenção é a base de todo o trabalho nesta área, na SIPRP temos em conta a especificidade da actividade de cada empresa, as condições de trabalho dos seus colaboradores e todos os factores que os rodeiam.' At the bottom left are logos for 'PME lider' and 'grace'. To the right of these logos is text: 'Empresa autorizada pela ACT - Autoridade para as Condições do Trabalho (n.º 33 02 1 02 11)', 'Empresa autorizada pela Direcção Geral de Saúde (063/2011)', and 'Registo na ERS - Entidade Reguladora da Saúde n.º E115584'. Further right are links: '\* Contactos \* Junte-se a Nós \* Acessibilidade'. At the bottom right is a 'Design by evolute' logo. At the very bottom left is the copyright notice: 'Copyright © 2012 Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais. Todos os direitos reservados.'

Para aceder à aplicação, deverá ter um computador com ligação à internet e ligar-se à página da SIPRP em [www.siprp.pt](http://www.siprp.pt). Depois, deverá seleccionar o separador '**Colaboradores**'

**SIPRP** Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais

Área de Clientes

Parceiros

Esta área é reservada aos parceiros da SIPRP. Aqui terá acesso a funcionalidades exclusivas e inovadoras.

- Acesso ao [webmail SIPRP](#)
- Acesso a [Aplicações de Gestão de SHST - Acesso reservado](#)

Copyright © 2012 Sociedade Ibérica de Prevenção de Riscos Profissionais. Todos os direitos reservados.


Design by **evolute**

Na área **'Parceiros'**, seleccione **'Aplicações de Gestão de SHST - Acesso reservado'**

# FASE 1

## Preenchimento do Plano de Atuação


Responsável: Chefe da Secção de Segurança

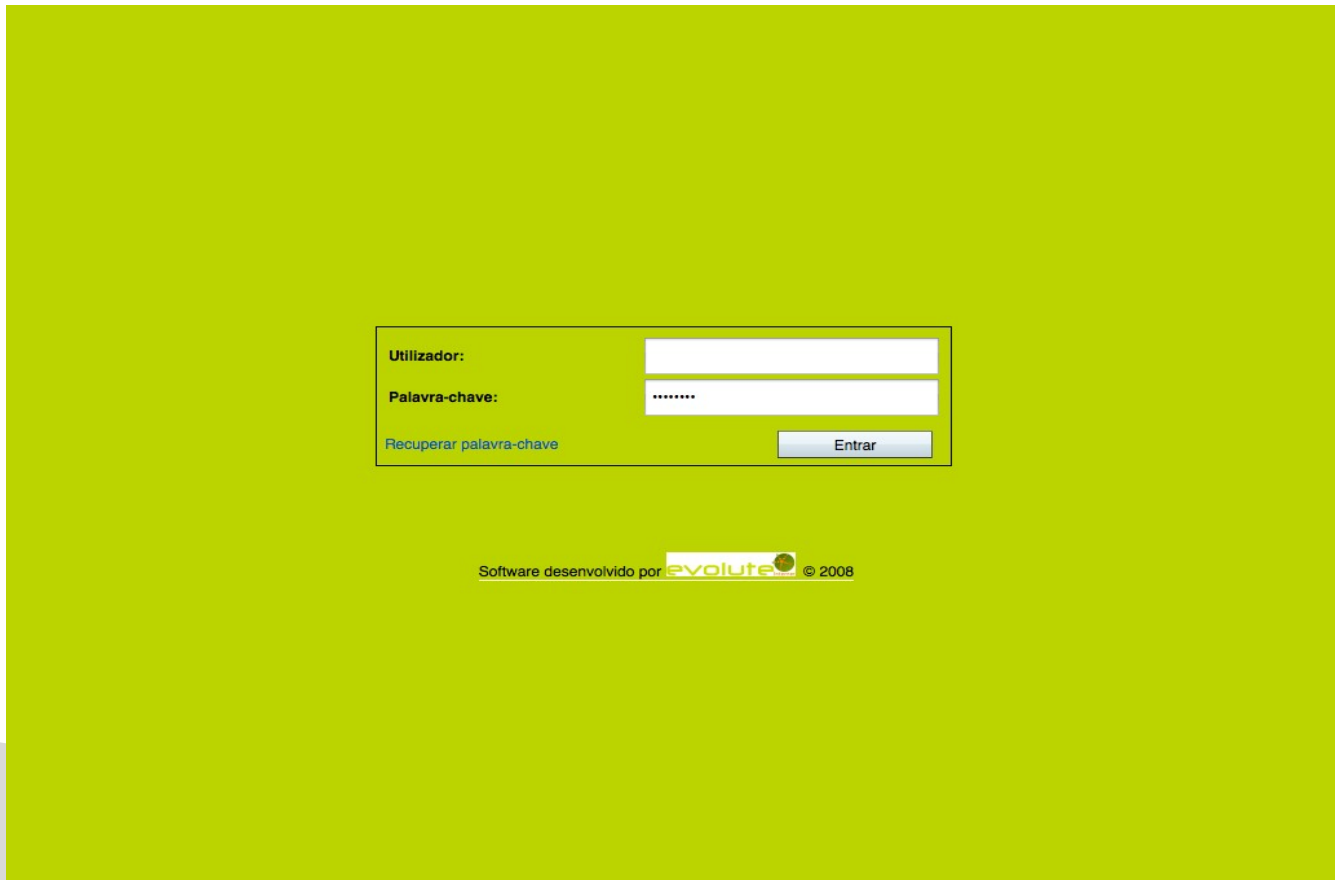

Introduza o seu '**Utilizador**' e a respetiva '**Palavra-Chave**'.  
Por definição o '**Utilizador**' é o seu número mecanográfico na empresa, ou seja, 'POR12345' (exemplo).

Se se esqueceu da palavra-chave, prima '**Recuperar palavra-chave**'.


NOTA IMPORTANTE: Não divulgue a sua palavra-chave e altere-a com frequência. Pode alterá-la, após entrar na aplicação, em 'Alterar dados utilizador'. Sempre que mudar de estabelecimento deverá solicitar essa alteração à Sra. D.<sup>a</sup> Luísa Portela

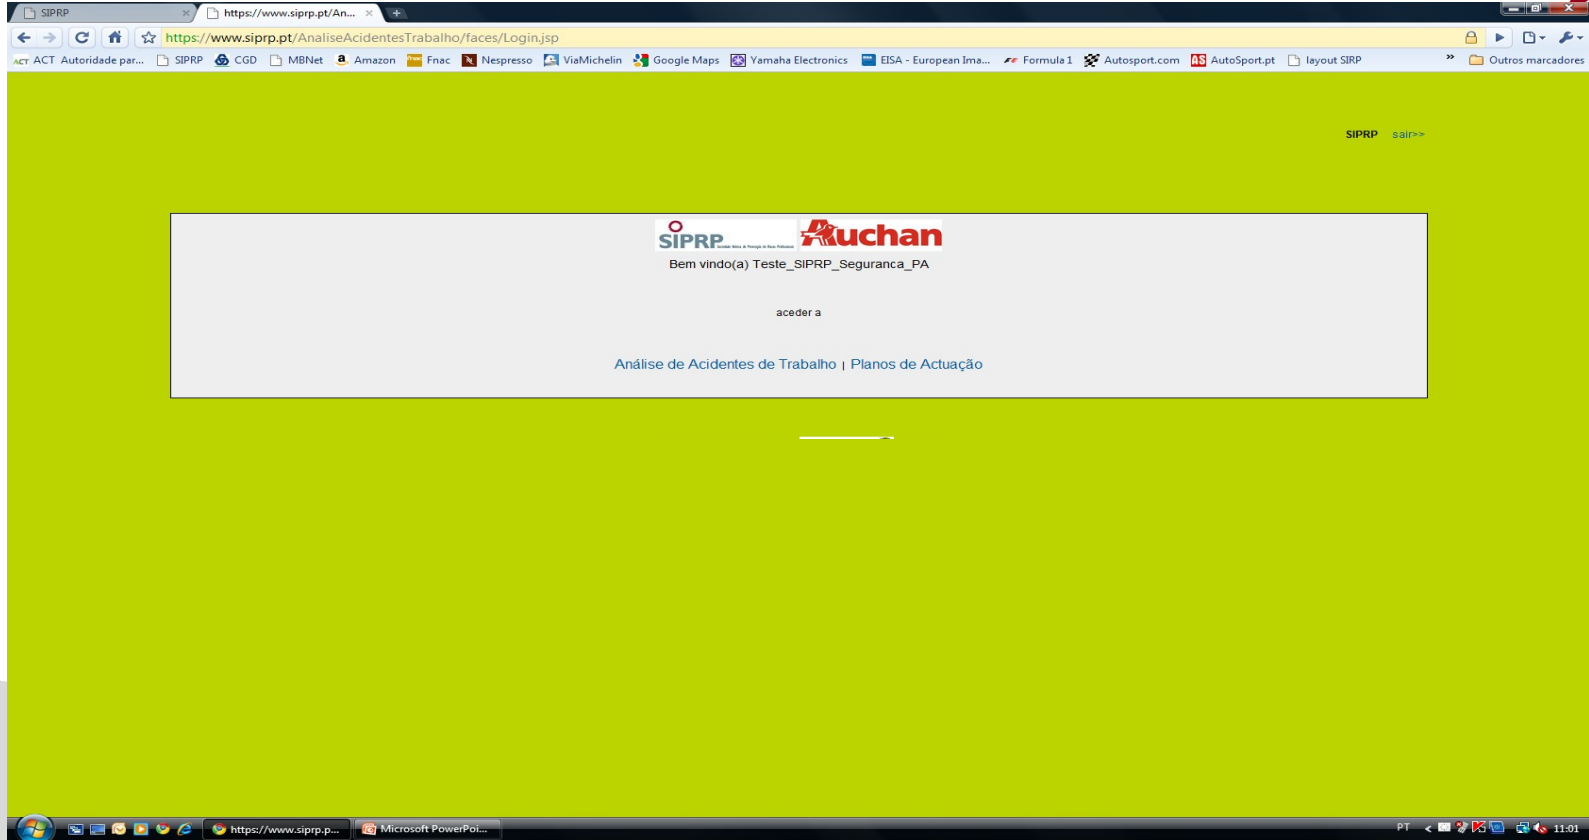

Ao entrar na aplicação, o utilizador poderá aceder às duas aplicações (Análise de Acidentes de Trabalho ou Planos de Atuação).


NOTA IMPORTANTE: Lembre-se que se entrar com utilizador 'SEGURANÇA' só tem acesso à aplicação de 'Análise de Acidentes de Trabalho e só para abertura de processo. Para ter acesso total deverá entrar com os seus dados de Responsável de Segurança de Loja. Se os seus dados não se encontram corretos ou se se esqueceu da palavra-passe deverá contactar a Sra. D.<sup>ª</sup> Luísa Portela.



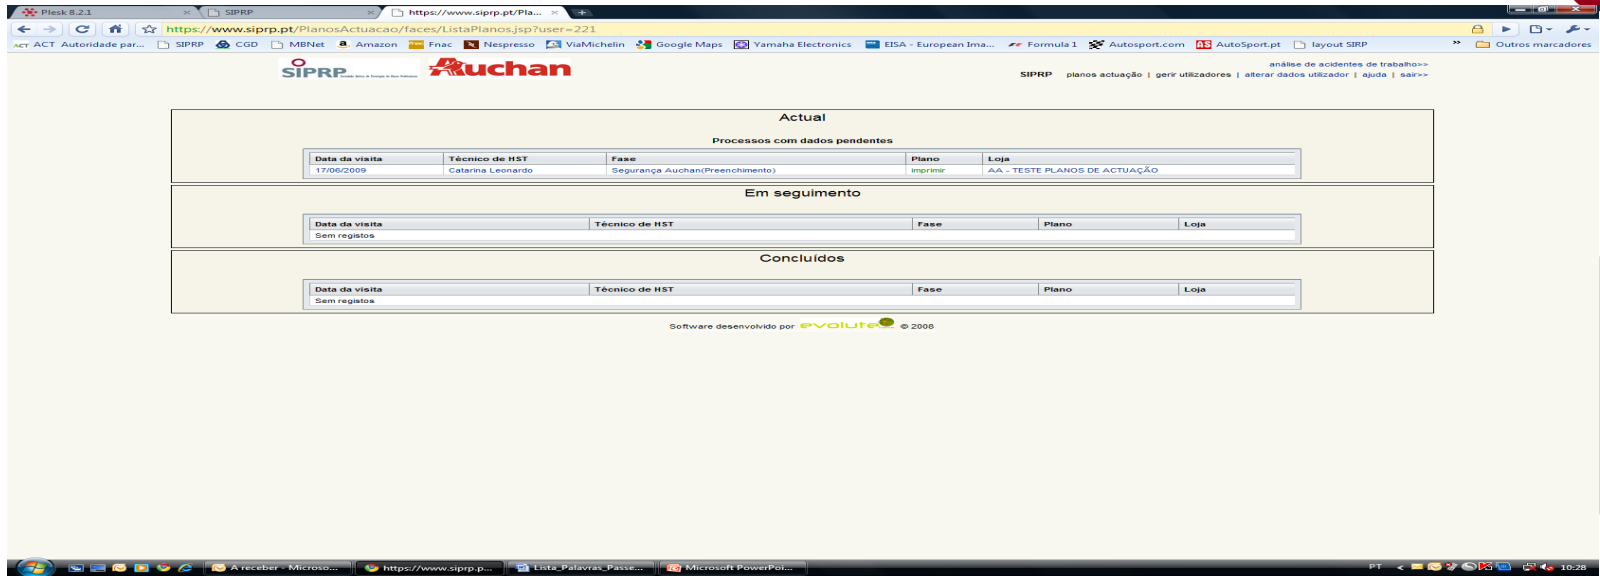

Ao entrar na aplicação dos Planos de Atuação, à semelhança do que acontece com os Acidentes de Trabalho, o utilizador verá três áreas: **'Atual'**, onde estarão os processos abertos e ainda não enviados para a fase seguinte (podem ser editados); **'Em Seguimento'**, onde estão os processos em seguimentos nas outras áreas (Diretor de Loja, Diretor Nacional de Segurança ou SIPRP); e **'Concluídos'**, onde estarão todos os Planos encerrados.

NOTA: poderá aceder a todos os processos em qualquer das áreas, no entanto, os processos 'Em seguimento' ou 'Concluídos' só poderão ser acedidos em modo de consulta.

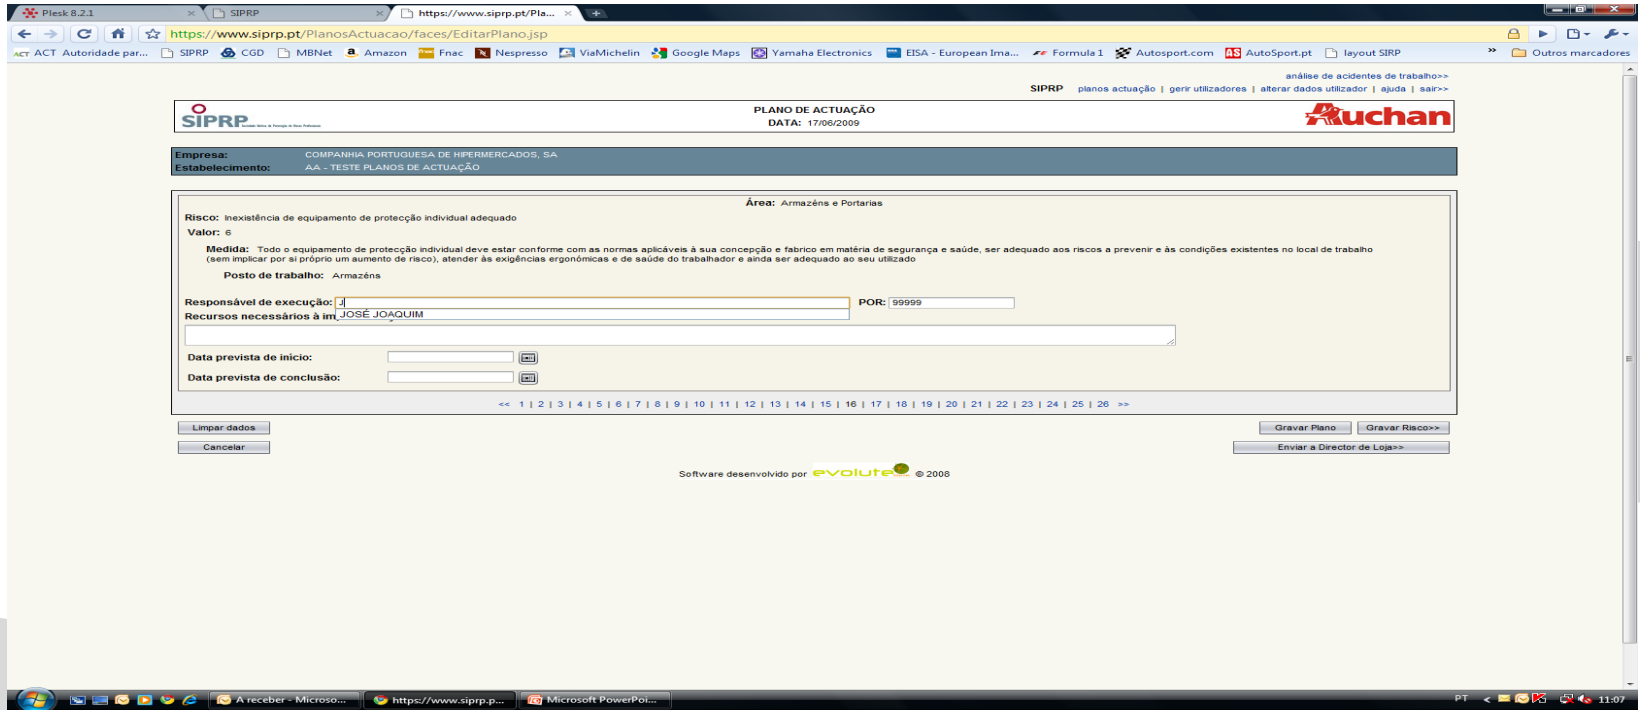

Para entrar no Plano basta premir o botão do rato por cima do mesmo. Existirão tantos quadros quanto o número de riscos que carecem de intervenção (neste caso de 1 a 26). Estão distribuídos por área, posto de trabalho, com a designação do tipo de risco, valoração e a respetiva medida preconizada. Terá de colocar o nome e o POR do responsável pela implementação da medida (o sistema vai assimilando os nomes e POR e sempre que repetir basta escolher o nome da lista não tendo de escrevê-lo em todos os quadros).

**SIPRP** PLANOS DE ACTUAÇÃO  
DATA: 17/06/2009

**Auchan**

Empresa: COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
Estabelecimento: AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

Área: Armazéns e Portarias

Risco: Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
Valor: 9

Medida: Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
Posto de trabalho: Armazéns

Medida: Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
Posto de trabalho: Armazéns

Medida: Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
Posto de trabalho: Armazéns

Responsável de execução: JOSÉ JOAQUIM POR: 99999

Recursos necessários à implementação da medida:  
- Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais;  
- Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

Data prevista de início:   
Data prevista de conclusão:


Limpar dados  
Cancelar

Gravar Plano  
Gravar Risco>>

Enviar a Director de Loja>>

desenvolvido por **evoluto** © 2008

Deverá indicar os recursos necessários à implementação da medida. Se não se aplicar, insira N/A (não aplicável). No final, escolha as datas previstas de início e conclusão da medida, premindo a tecla do calendário eterno (comece por escolher o ano, o mês e por último o dia). De seguida, prima a tecla '**Gravar Risco**', para guardar os dados deste quadro e passar automaticamente para o quadro seguinte, ou '**Gravar Plano**', se pretender sair e voltar a entrar mais tarde.

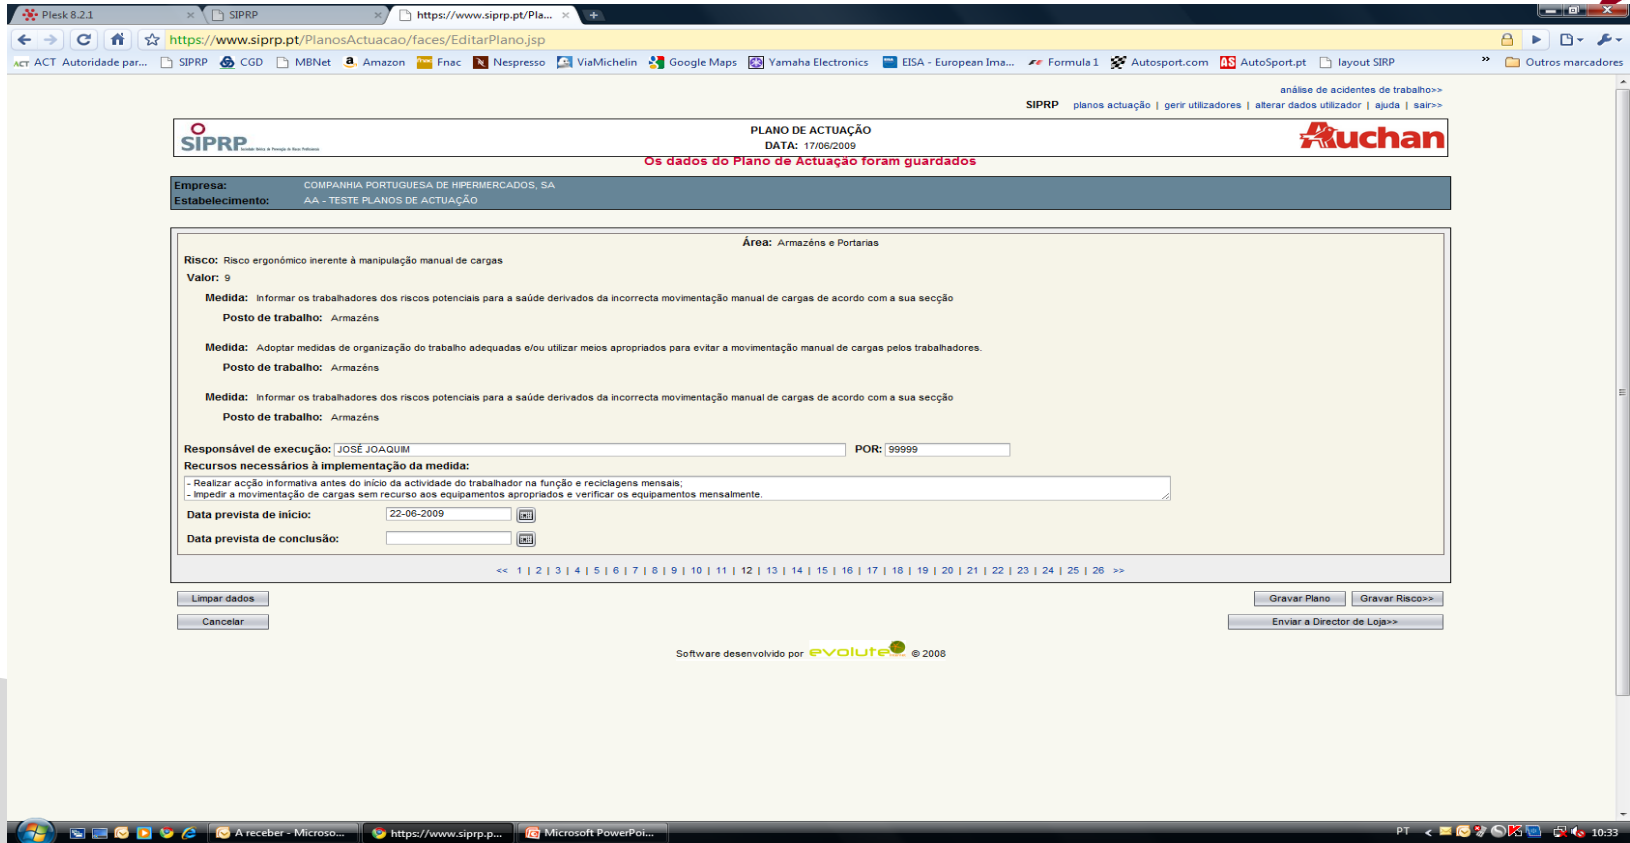

Quando premir a tecla 'Guardar Plano', aparecerá uma mensagem, a vermelho, junto ao cabeçalho do quadro a confirmar que os dados foram guardados. Poderá sair da aplicação ou passar diretamente para a área de 'Análise de Acidentes de Trabalho' (teclas no canto superior direito) sem ter de voltar a colocar os dados de acesso às aplicações.

Da mesma forma, poderá voltar a esta aplicação se estiver a funcionar na de 'Análise de Acidentes de Trabalho'.

análise de acidentes de trabalho>>  
SIPRP planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

**SIPRP** PLANOS DE ACTUAÇÃO  
DATA: 17/06/2009

**Faltam preencher alguns riscos/valor. Por favor preencha todos os campos antes de prosseguir**

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adeptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM **POR:** 99999

**Recursos necessários à implementação da medida:**  
- Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais;  
- Inspeção a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

**Data prevista de início:** 22-06-2009

**Data prevista de conclusão:**

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Limpar dados Cancelar Gravar Plano Gravar Risco>> Enviar a Director de Loja>>

Software desenvolvido por **evolute** © 2008


Se tentar enviar o Plano para a fase seguinte (premindo a tecla '**Enviar a Director de Loja**') sem que tenha preenchido todos os quadros de riscos, o sistema disparará uma mensagem com a indicação que tal não poderá ser feito sem antes preencher todos os quadros. Quando todos os quadros estiverem preenchidos e pretender enviar o plano para a fase seguinte, prima a tecla 'Enviar a Director de Loja'.

NOTA: Todas as mensagens de erro, informação ou confirmação emitidas pelo sistema serão mostradas, a vermelho, no cabeçalho da aplicação.

# FASE 2

## Validação do Plano de Atuação pelo Estabelecimento


Responsável: Diretor de Loja

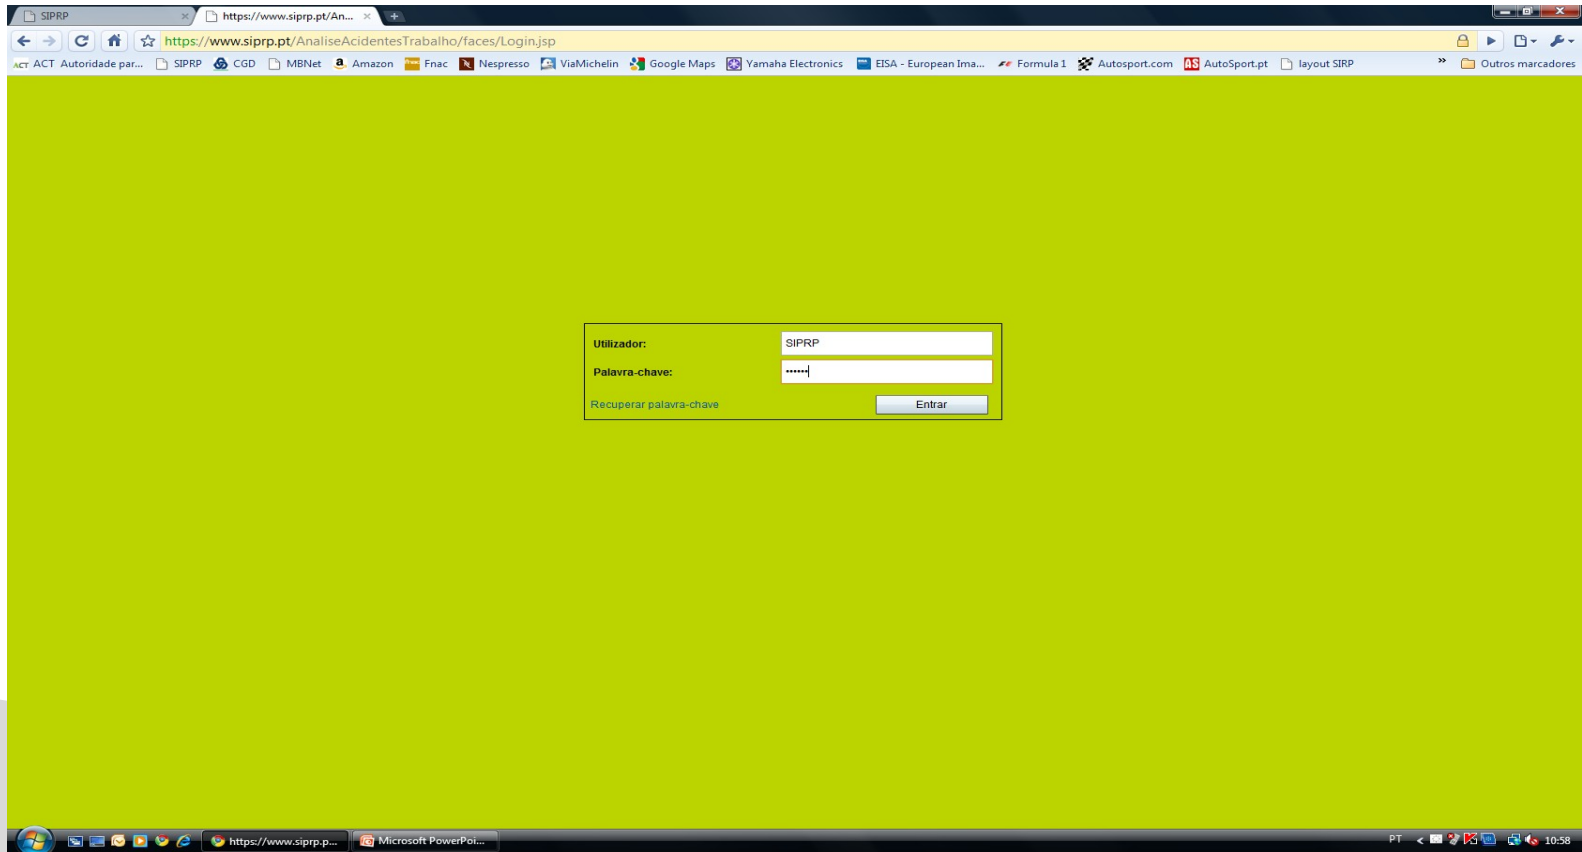

Introduza o seu **'Utilizador'** e a respetiva **'Palavra-Chave'**. Se se esqueceu da palavra-chave, prima **'Recuperar palavra-chave'**.

Por definição o 'Utilizador' é o seu número mecanográfico na empresa, ou seja, 'POR12345' (exemplo).


**NOTA IMPORTANTE:** Não divulgue a sua palavra-chave e altere-a com frequência. Pode alterá-la, após entrar na aplicação, em 'Alterar dados utilizador'. Sempre que mudar de estabelecimento deverá solicitar essa alteração à Sra. D.<sup>a</sup> Luísa Portela

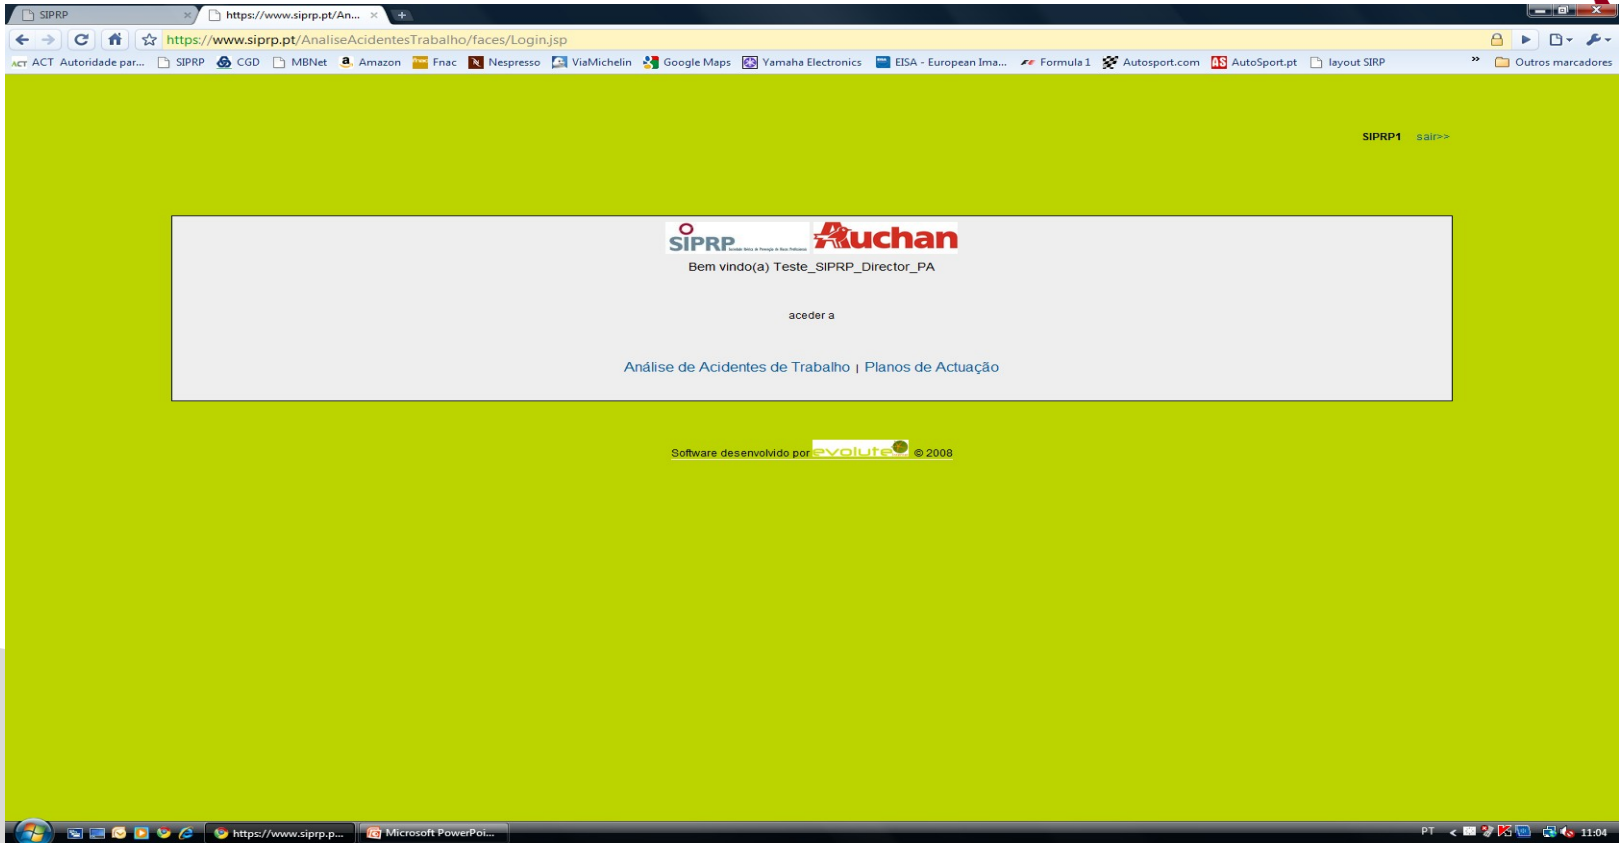

Ao entrar na aplicação, poderá aceder às duas aplicações (Análise de Acidentes de Trabalho ou Planos de Atuação).

NOTA: Lembre-se que apenas terá acesso ao Plano de Atuação ou Processos de Análise de Acidentes de Trabalho da sua Loja ou Estabelecimento



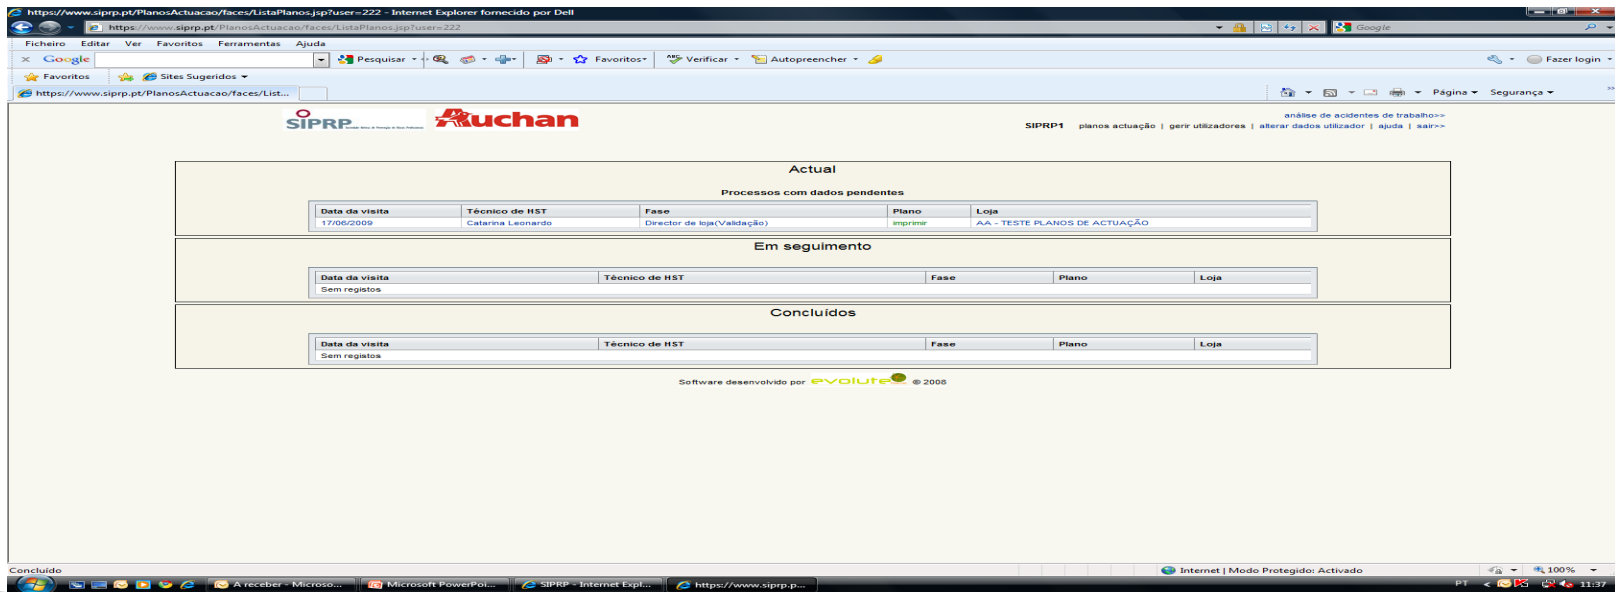

Ao entrar na aplicação dos Planos de Atuação, à semelhança do que acontece com os Acidentes de Trabalho, visualizará três áreas: **'Actual'**, onde estarão os processos abertos e ainda não enviados para a fase seguinte (podem ser editados); **'Em Seguimento'**, onde estão os processos em seguimentos nas outras áreas (Responsável de Segurança da Loja, Diretor Nacional de Segurança ou SIPRP); e **'Concluídos'**, onde estarão todos os Planos encerrados.

NOTA: poderá aceder a todos os processos em qualquer das áreas, no entanto, os processos 'Em seguimento' ou 'Concluídos' só poderão ser acedidos em modo de consulta.


The screenshot shows a web browser window displaying the SIPRP application. The page title is 'PLANO DE ACTUAÇÃO' with a date of '17/06/2009'. The Auchan logo is visible in the top right. The main content area is titled 'Área: Armazéns e Portarias' and contains the following information:

- Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas
- Valor:** 9
- Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção
- Posto de trabalho:** Armazéns
- Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.
- Posto de trabalho:** Armazéns
- Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção
- Posto de trabalho:** Armazéns

Below the measures, it lists the responsible person: 'Responsável de execução: JOSÉ JOAQUIM POR: 99999'. It also includes 'Recursos necessários à implementação da medida', 'Data prevista de início' (22/06/2009), and 'Data prevista de conclusão' (22/06/2010). A section for 'Parecer Director de Loja' contains a text input field with the value 'O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.' and a 'Validar processo' checkbox. At the bottom, there are buttons for 'Limpar dados', 'Cancelar', 'Gravar Plano', 'Gravar Risco', and '<<Enviar correcção'.


Para entrar no Plano basta premir o botão do rato por cima do mesmo. Existirão tantos quadros quanto o número de riscos que carecem de intervenção (neste caso de 1 a 26). Estão distribuídos por área, posto de trabalho, com a designação do tipo de risco, valoração e a respetiva medida preconizada. Poderá emitir a sua opinião sobre cada medida ('**Parecer Director de Loja**') ou sobre o Plano de Atuação de forma global ('**Observações Gerais DL**').

Se o fizer por medida prima a tecla 'Gravar Risco' para guardar os dados e passar automaticamente para o quadro seguinte. Se não estiver de acordo com alguma das medidas indicadas pelo Responsável de Segurança da Loja, prima a tecla 'Enviar correcção' para o devolver à fase anterior, indicando a razão da decisão, para que

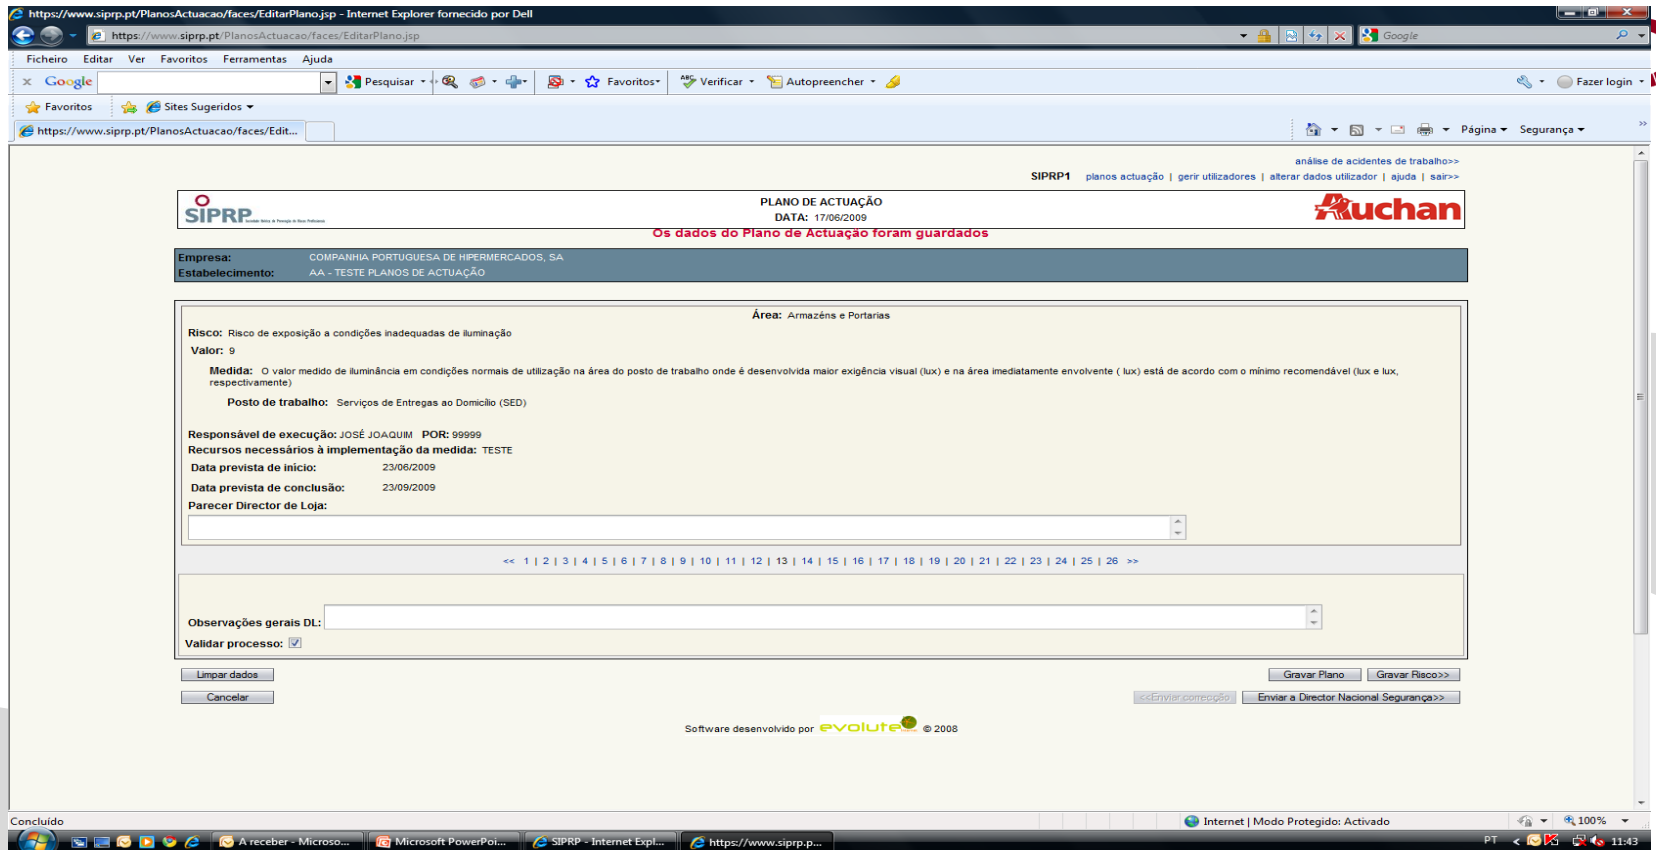

Se estiver de acordo com as medidas propostas pelo Responsável de Segurança da Loja, marque a caixa '**Validar processo**' (serve como validação eletrónica do processo pelo Diretor de Loja). Seguidamente grave o processo em '**Gravar Plano**' (aparecerá a mensagem de confirmação da gravação, a vermelho, no cabeçalho do quadro) e envie-o para a fase seguinte, premindo a tecla '**Enviar a Director Nacional de Segurança**'.

NOTA: Se depois de validar o processo, e antes de enviar para a fase seguinte, pretender devolver o processo ao Responsável de Segurança da Loja, deverá desmarcar a caixa 'Validar processo' para que o botão 'Enviar correção' volte a ficar ativo.

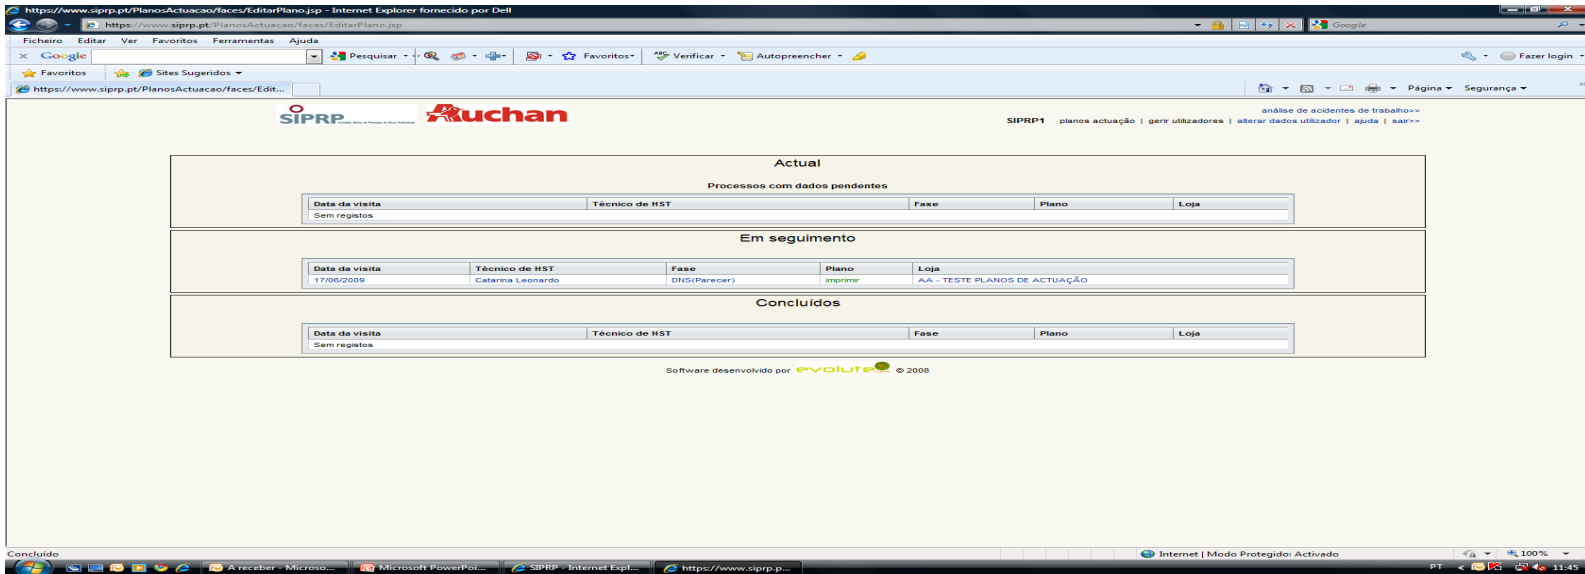


Após o envio do plano para a fase seguinte, o sistema passará automaticamente para a página inicial, onde poderá verificar que o processo passou da vista '**Actual**' (processo com dados pendentes) para '**Em seguimento**' (com indicação da fase onde se encontra).

Poderá sair da aplicação ou passar diretamente para a área de '**Análise de Acidentes de Trabalho**' (teclas no canto superior direito) sem ter de voltar a colocar os dados de acesso às aplicações. Da mesma forma, poderá voltar a esta aplicação se estiver a funcionar na de '**Análise de Acidentes de Trabalho**'.

# FASE 3

## Parecer sobre o Plano de Atuação


Responsável: Diretor Nacional de Segurança

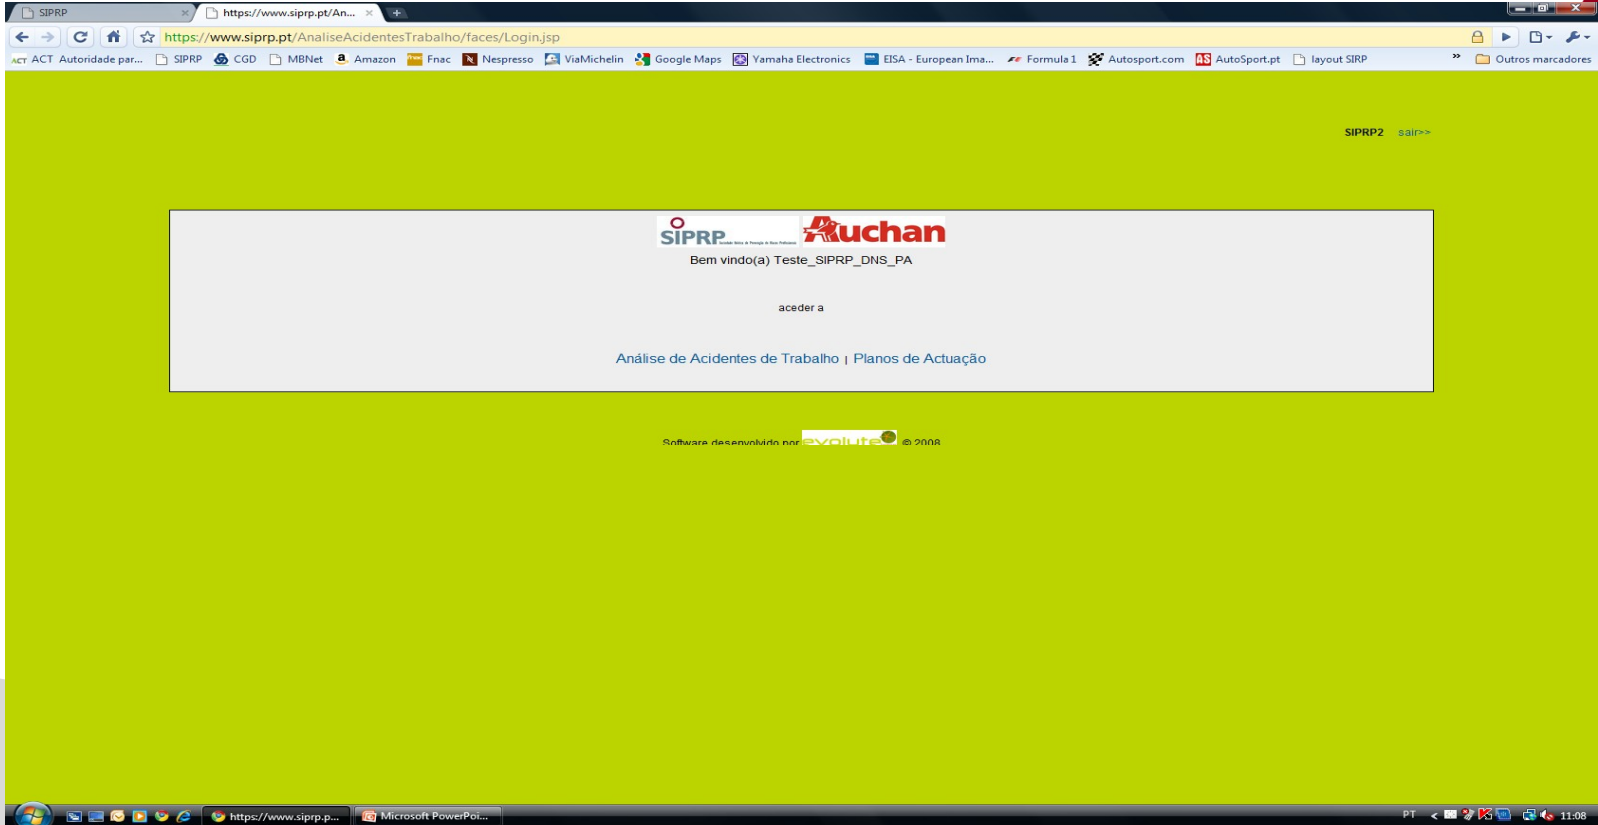

Introduza o seu **'Utilizador'** e a respetiva **'Palavra-Chave'**. Se se esqueceu da palavra-chave, prima **'Recuperar palavra-chave'**.

Por definição o 'Utilizador' é o seu número mecanográfico na empresa, ou seja, 'POR12345' (exemplo).

NOTA IMPORTANTE: Não divulgue a sua palavra-chave e altere-a com frequência. Pode alterá-la, após entrar na aplicação, em 'Alterar dados utilizador'. Sempre que mudar de estabelecimento deverá solicitar essa alteração à Sra. D.<sup>ª</sup> Luísa Portela

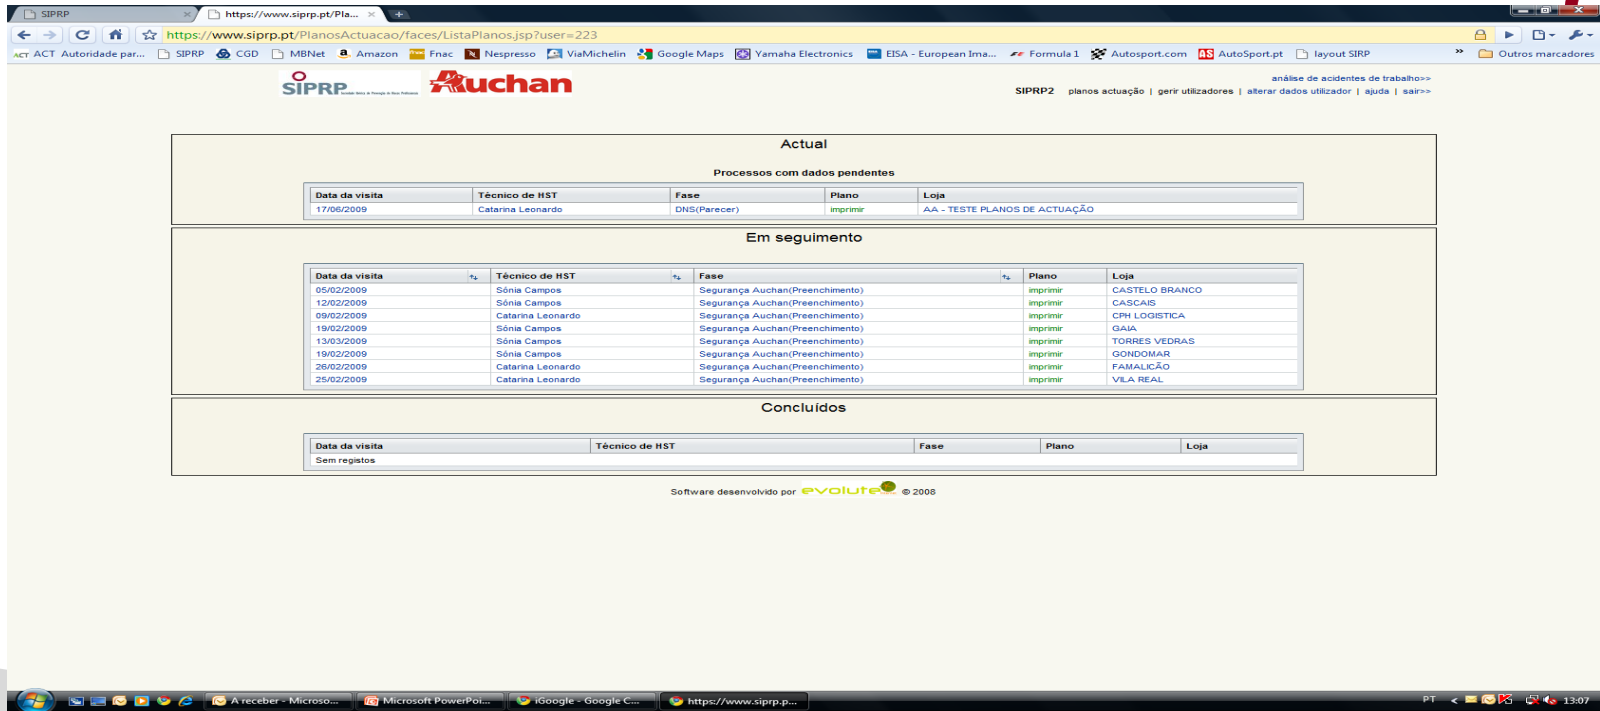

The screenshot shows the SIPRP application interface with the following sections:

### Actual

Processos com dados pendentes

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
17/06/2009	Catarina Leonardo	DNS(Parecer)	imprimir	AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

### Em seguimento

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
05/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	CASTELO BRANCO
12/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	CASCAIS
09/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	CPM LOGISTICA
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	GAIA
13/03/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	TORRES VEDRAS
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	GONDOMAR
26/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	FAMALICÃO
25/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	VILA REAL

### Concluídos

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

Software desenvolvido por **evolutes** © 2008

Ao entrar na aplicação dos Planos de Atuação, à semelhança do que acontece com os Acidentes de Trabalho, o utilizador verá três áreas: **'Atual'**, onde estarão os processos abertos e ainda não enviados para a fase seguinte (podem ser editados); **'Em Seguimento'**, onde estão os processos em seguimentos nas outras áreas (Diretor de Loja, Diretor Nacional de Segurança ou SIPRP); e **'Concluídos'**, onde estarão todos os Planos encerrados.

NOTA: poderá aceder a todos os processos em qualquer das áreas, no entanto, os processos **'Em seguimento'** ou **'Concluídos'** só poderão ser acedidos em modo de consulta. Ao contrário do Responsável de Segurança da Loja e do Diretor de Loja, que só têm acesso aos processos do seu estabelecimento, o DNS tem acesso a todos os processos de todos os estabelecimentos.

SIPRP

https://www.siprp.pt/Plano...  
https://www.siprp.pt/PlanosActuacao/faces/EditarPlano.jsp?form1:grpPaginacion:valor956\_submittedLink=form1:grpPaginacion:valor956

análise de acidentes de trabalho>>  
SIPRP2 planos actuação | geri utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

**PLANO DE ACTUAÇÃO**  
DATA: 17/06/2009

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999

**Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

**Data prevista de início:** 22/06/2009  
**Data prevista de conclusão:** 22/06/2010

**Parecer Director de Loja:** O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.

**Parecer Director Nacional de Segurança:**

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Validado por Teste\_SIPRP\_Director\_PA (Director de Loja) a 22/06/2009

**Observações gerais DNS:**

Validar processo:

Limpar dados Gravar Plano Gravar Risco

Cancelar <<Enviar correção Enviar para Técnico de HS>>

Software desenvolvido por **evolute** © 2008

Para entrar no Plano basta premir o botão do rato por cima do mesmo. Existirão tantos quadros quanto o número de riscos que carecem de intervenção (neste caso de 1 a 26). Estão distribuídos por área, posto de trabalho, com a designação do tipo de risco, valoração e a respectiva medida preconizada.



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.siprp.pt/Plano...>. The page title is "PLANO DE ACTUAÇÃO" with a date of "17/06/2009". The Auchan logo is in the top right corner. The main content area is titled "Área: Armazéns e Portarias" and contains the following information:

- Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas
- Valor:** 9
- Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção
- Posto de trabalho:** Armazéns
- Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.
- Posto de trabalho:** Armazéns
- Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção
- Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999

**Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.

**Data prevista de início:** 22/06/2009

**Data prevista de conclusão:** 22/06/2010

**Parecer Director de Loja:** O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.

**Parecer Director Nacional de Segurança:**

Exigir ao fornecedor dos equipamentos de movimentação cumprimento do plano de manutenção, mediante apresentação de evidências escritas

Validado por Teste\_SIPRP\_Director\_PA (Director de Loja) a 22/06/2009

**Observações gerais DNS:** [Empty text box]

**Validar processo:**

Buttons at the bottom: "Limpar dados", "Cancelar", "Gravar Plano", "Gravar Risco", "<<Enviar correcção", "Enviar para Técnico de HS>>".

Software desenvolvido por **evolufit** © 2008

Poderá emitir a sua opinião sobre cada medida (**'Parecer Director Nacional de Segurança'**) ou sobre o Plano de Atuação de forma global (**'Observações Gerais DNS'**). Se o fizer por medida prima a tecla **'Gravar Risco'** para guardar os dados e passar automaticamente para o quadro seguinte. Se não estiver de acordo com alguma das medidas indicadas pelo Responsável de Segurança ou Director da Loja, prima a tecla **'Enviar correcção'** para o devolver à fase anterior pretendida, indicando a razão da decisão, para que o Responsável de Segurança ou Director da Loja o possa alterar.


The screenshot shows the SIPRP web application interface. At the top, there is a navigation bar with the SIPRP logo and the text "Os dados do Plano de Actuação foram guardados". Below this, the form displays the following information:

- Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA
- Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO
- Área:** Armazéns e Portarias
- Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas
- Valor:** 9
- Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção
- Posto de trabalho:** Armazéns
- Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.
- Posto de trabalho:** Armazéns
- Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção
- Posto de trabalho:** Armazéns
- Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999
- Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.
- Data prevista de início:** 22/06/2009
- Data prevista de conclusão:** 22/06/2010
- Parecer Director de Loja:** O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.
- Parecer Director Nacional de Segurança:** Exigir ao fornecedor dos equipamentos de movimentação cumprimento do plano de manutenção, mediante apresentação de evidências escritas

At the bottom of the form, there is a section for "Observações gerais DNS:" with a text input field and a "Validar processo:" checkbox which is checked. Below the form are buttons for "Limpar dados", "Cancelar", "Gravar Plano", "Gravar Risco>>", "<<Enviar correcção", and "Enviar para Técnico de HS>>". The footer of the page indicates "Software desenvolvido por evolute © 2008".

Se estiver de acordo com as medidas propostas pelo Responsável de Segurança e Diretor da Loja, marque a caixa **'Validar processo'** (serve como validação eletrónica do processo pelo DNS). Seguidamente grave o processo em **'Gravar Plano'** (aparecerá a mensagem de confirmação da gravação, a vermelho, no cabeçalho do quadro) e envie-o para a fase seguinte, premindo a tecla **'Enviar para Técnico de HS'**.

NOTA: Se depois de validar o processo, e antes de enviar para a fase seguinte, pretender devolver o processo ao Responsável de Segurança ou Diretor da Loja, deverá desmarcar a caixa **'Validar processo'** para que o botão **'Enviar correcção'** volte a ficar ativo

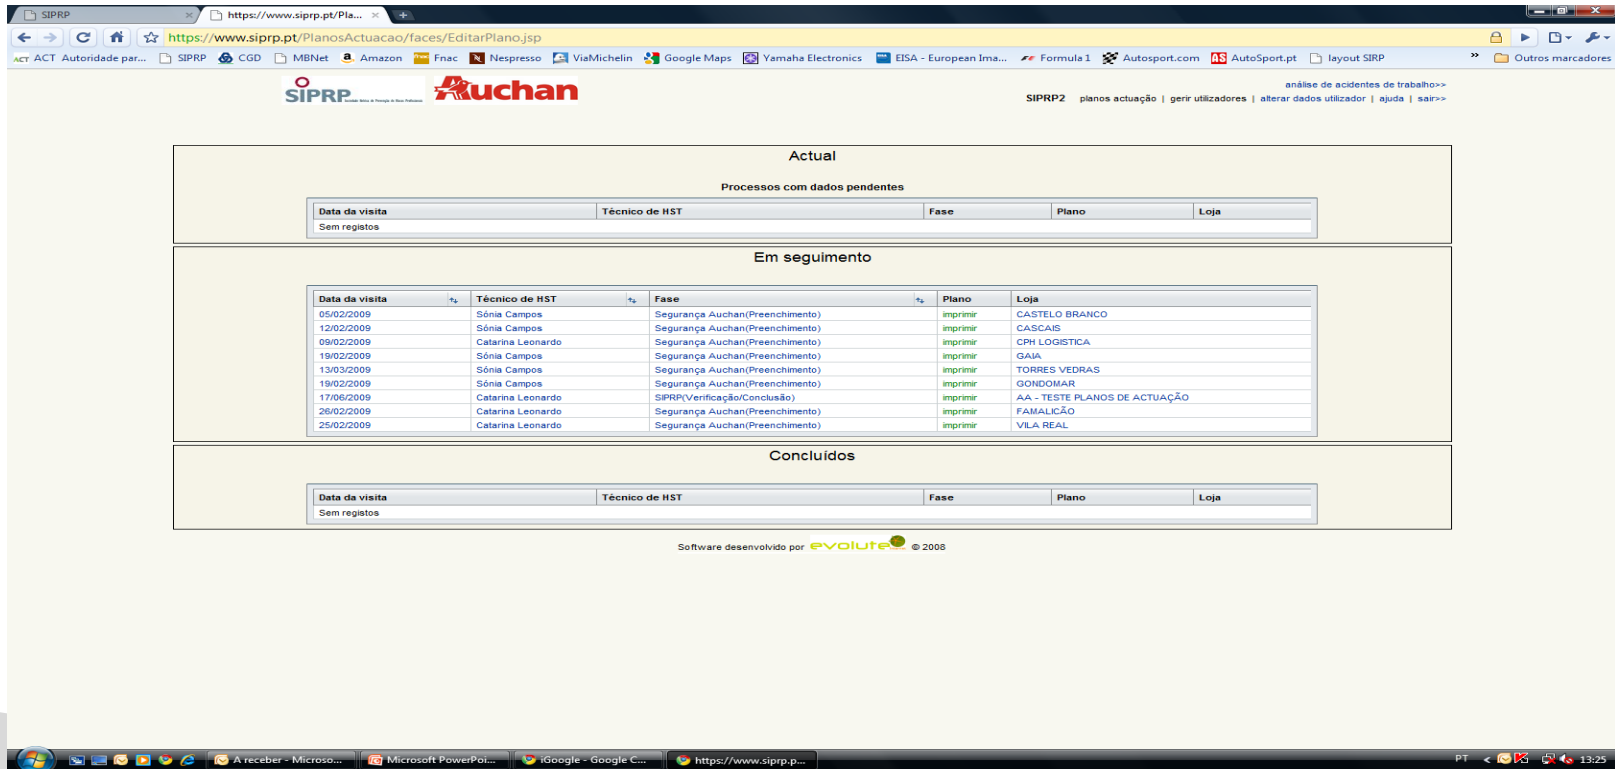

The screenshot shows the SIPRP web application interface. The browser address bar displays the URL: <https://www.siprp.pt/Plano...>. The page header includes the Auchan logo and navigation links: "análise de acidentes de trabalho>>", "SIPRP2", "planos actuação", "gerir utilizadores", "alterar dados utilizador", and "ajuda | sair>>".

The main content area is titled "Actual" and contains a section "Processos com dados pendentes". Below this, there are three main sections:

- Actual**: A table with columns "Data da visita", "Técnico de HST", "Fase", "Plano", and "Loja". The "Data da visita" row shows "Sem registos".
- Em seguimento**: A table with columns "Data da visita", "Técnico de HST", "Fase", "Plano", and "Loja". It contains 10 rows of data, including dates from 05/02/2009 to 25/02/2009, technicians like Sónia Campos and Catarina Leonardo, and various phases such as "Segurança Auchan(Preenchimento)" and "SIPRP(Verificação/Conclusão)".
- Concluidos**: A table with columns "Data da visita", "Técnico de HST", "Fase", "Plano", and "Loja". The "Data da visita" row shows "Sem registos".

At the bottom of the page, it says "Software desenvolvido por **evolure** © 2008". The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the time 13:25 and the date PT.

Após o envio do plano para a fase seguinte, o sistema passará automaticamente para a página inicial, onde poderá verificar que o processo passou da vista '**Actual**' (processo com dados pendentes) para '**Em seguimento**' (com indicação da fase onde se encontra).

Poderá sair da aplicação ou passar diretamente para a área de '**Análise de Acidentes de Trabalho**' (teclas no canto superior direito) sem ter de voltar a colocar os dados de acesso às aplicações. Da mesma forma, poderá voltar a esta aplicação se estiver a funcionar na de '**Análise de Acidentes de Trabalho**'.

# FASE 4

## Verificação / Conclusão do Plano de Atuação

Responsável: Técnico Superior de Higiene e Segurança da SIPRP

The screenshot shows the SIPRP application interface. At the top, there are logos for SIPRP and Auchan. Below the logos, there is a navigation bar with the text 'análise de acidentes de trabalho>>' and links for 'catarina', 'planos actuação', 'gerir utilizadores', 'alterar dados utilizador', and 'ajuda | sair>>'. The main content area is divided into three sections:

- Actual**: A section titled 'Processos com dados pendentes' containing a table with one row of data:
 

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
17/06/2009	Catarina Leonardo	SIPRP(Verificação/Conclusão)	imprimir	AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO
- Em seguimento**: A section containing a table with multiple rows of data:
 

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
05/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	CASTELO BRANCO
12/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	CASCAIS
09/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	CPH LOGISTICA
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	GAIA
13/03/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	TORRES VEDRAS
19/02/2009	Sónia Campos	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	CONDÓMAR
26/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	FAMALICÃO
25/02/2009	Catarina Leonardo	Segurança Auchan(Preenchimento)	imprimir	VILA REAL
- Concluídos**: A section titled 'Sem registos' with an empty table structure:
 

Data da visita	Técnico de HST	Fase	Plano	Loja
Sem registos				

At the bottom of the interface, there is a footer that reads 'Software desenvolvido por evolutel © 2008'.

Ao entrar na aplicação dos Planos de Atuação, à semelhança do que acontece com os Acidentes de Trabalho, o utilizador verá três áreas: **'Atual'**, onde estarão os processos abertos e ainda não enviados para a fase seguinte (podem ser editados); **'Em Seguimento'**, onde estão os processos em seguimentos nas outras áreas (Responsável de Segurança da Loja, Diretor de Loja ou Diretor Nacional de Segurança); e **'Concluídos'**, onde estarão todos os Planos encerrados.

NOTA: poderá aceder a todos os processos em qualquer das áreas, no entanto, os processos **'Em seguimento'** ou **'Concluídos'** só poderão ser acedidos em modo de consulta. Ao contrário do Responsável de Segurança da Loja e do Diretor de Loja, que só têm acesso aos processos do seu estabelecimento, o Técnico Superior de Higiene e Segurança da SIPRP tem acesso a todos os processos de todos os estabelecimentos.

análise de acidentes de trabalho>>  
catarina planos actuação | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair>>

**SIPRP** PLANOS DE ACTUAÇÃO  
DATA: 17/06/2009

**Empresa:** COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, SA  
**Estabelecimento:** AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO

**Área:** Armazéns e Portarias

**Risco:** Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas  
**Valor:** 9

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Adoptar medidas de organização do trabalho adequadas e/ou utilizar meios apropriados para evitar a movimentação manual de cargas pelos trabalhadores.  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Medida:** Informar os trabalhadores dos riscos potenciais para a saúde derivados da incorrecta movimentação manual de cargas de acordo com a sua secção  
**Posto de trabalho:** Armazéns

**Responsável de execução:** JOSÉ JOAQUIM POR: 99999  
**Recursos necessários à implementação da medida:** - Realizar acção informativa antes do início da actividade do trabalhador na função e reciclagens mensais; - Impedir a movimentação de cargas sem recurso aos equipamentos apropriados e verificar os equipamentos mensalmente.  
**Data prevista de início:** 22/06/2009  
**Data prevista de conclusão:** 22/06/2010  
**Parecer Director de Loja:** O prazo de implementação parece-me exagerado. Gostaria que o mesmo fosse implementado em seis meses.  
**Parecer Director Nacional de Segurança:** Exigir ao fornecedor dos equipamentos de movimentação cumprimento do plano de manutenção, mediante apresentação de evidências escritas  
**Verificação SIPRP:**

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 >>

Validado por Teste\_SIPRP\_Director\_PA (Director de Loja) a 22/06/2009  
Validado por Teste\_SIPRP\_DNS\_PA (Director Nacional de Segurança) a 22/06/2009

Validar processo:

Limpar dados Gravar Plano Gravar Risco>>  
Cancelar Concluir

Software desenvolvido por © 2008

Para entrar no Plano basta premir o botão do rato por cima do mesmo. Existirão tantos quadros quanto o número de riscos que carecem de intervenção (neste caso de 1 a 26). Estão distribuídos por área, posto de trabalho, com a designação do tipo de risco, valoração e a respetiva medida preconizada.

The screenshot shows a web browser window displaying the SIPRP application. The browser's address bar shows the URL <https://www.siprp.pt/PlanoActuacao/faces/EditarPlano.jsp>. The page header includes the Auchan logo and the text "PLANO DE ACTUAÇÃO DATA: 17/06/2009". A red message states "Os dados do Plano de Actuação foram guardados". The main content area is titled "Área: Armazéns e Portarias" and contains a risk assessment for "Risco: Risco ergonómico inerente à manipulação manual de cargas" with a "Valor: 9". It lists three measures with their respective workstations ("Posto de trabalho: Armazéns"). The "Responsável de execução" is identified as JOSÉ JOAQUIM POR: 99999. The "Recursos necessários à implementação da medida" include informational action and monthly recycling. Dates for start (22/06/2009) and conclusion (22/06/2010) are provided. A "Verificação SIPRP" section has a text box containing "À data da vista de verificação ainda não existia evidência de manutenção dos equipamentos". At the bottom, there are buttons for "Limpar dados", "Cancelar", "Gravar Plano", "Gravar Risco", and "Concluir". The footer indicates the software was developed by evolute in 2008.

Deverá indicar o estado de cada medida ('**Verificação SIPRP**'). Prima a tecla '**Gravar Risco**' para guardar os dados e passar automaticamente para o quadro seguinte. No final, marque a caixa '**Validar processo**' e grave no botão '**Gravar plano**'. De seguida prima a tecla '**Concluir**' para terminar o processo.

The screenshot shows the SIPRP web application interface. At the top, there is a navigation bar with the Auchan logo and user information: 'catarina planos actuacao | gerir utilizadores | alterar dados utilizador | ajuda | sair->'. Below this, the main content area is divided into three sections:

- Actual**: A table titled 'Processos com dados pendentes' showing no records ('Sem registos').
- Em seguimento**: A table with 6 columns: 'Data da visita', 'Técnico de HST', 'Fase', 'Plano', and 'Loja'. It contains 8 rows of data for visits between 05/02/2009 and 25/02/2009, all in the 'Segurança Auchan (Preenchimento)' phase. Each row has a green 'imprimir' link and a store name in the 'Loja' column.
- Concluidos**: A table with 5 columns: 'Data da visita', 'Técnico de HST', 'Fase', 'Plano', and 'Loja'. It contains one row for a visit on 17/06/2009 by Catarina Leonardo, with the phase 'Concluído', the plan 'AA - TESTE PLANOS DE ACTUAÇÃO', and a green 'imprimir' link.

At the bottom of the page, it says 'Software desenvolvido por evolutes © 2008'. The browser's taskbar at the bottom shows several open applications, including 'A receber - Microso...', 'https://www.siprp.p...', and 'Microsoft PowerPoi...'.

SIPRP

Após a conclusão do processo, o sistema passará automaticamente para a página inicial, onde poderá verificar que o processo passou para a área **'Concluídos'**.

Poderá sair da aplicação ou passar diretamente para a área de **'Análise de Acidentes de Trabalho'** (teclas no canto superior direito) sem ter de voltar a colocar os dados de acesso às aplicações. Da mesma forma, poderá voltar a esta aplicação se estiver a funcionar na de **'Análise de Acidentes de Trabalho'**.



## PERGUNTAS FREQUENTES

### **Posso imprimir o plano em qualquer uma das fases?**

**SIM**, através do browser de internet é possível fazê-lo.

Na plataforma estão permanentemente guardados todos os planos de atuação e estes poderão a qualquer momento ser consultados e impressos.

Lembre-se que caso seja Responsável de Segurança ou Diretor de Loja, terá apenas disponível para consulta e impressão, os planos da loja a que pertence.

Independentemente de necessitar de imprimir o documento em qualquer uma das fases, alertamos que este documento estará terminado apenas após verificação por parte da SIPRP.

### **Todos os campos são de preenchimento obrigatório?**

**SIM.**

### **Não consigo entrar na aplicação através do site da SIPRP. O que devo fazer?**

Deverá contactar imediatamente a SIPRP, para os contactos indicados na página seguinte.

# CONTACTOS

Sempre que necessitar deverá contactar-nos. Indicamos seguidamente os contactos que estarão ao seu dispor:

## **Catarina Leonardo**

Telefone: 213 504 544 (direto)

Telemóvel: 917 771 133

E-mail: [catarina@siprp.pt](mailto:catarina@siprp.pt)

## **Sónia Campos**

Telefone: 213 504 542 (direto)

Telemóvel: 917 769 069

E-mail: [scampos@siprp.pt](mailto:scampos@siprp.pt)

## OUTROS CONTACTOS ALTERNATIVOS

Rogério Filipe (213 504 545)

Ana Jorge (213 199 483)

Ana Salgado (213 199 485)

Telefone Geral: 213 504 540